

## 비산농도 측정 결과서

시료채취일 : 2016. 07. 01.

**분 석 방 법** : 위상차현미경법

**분 석 방 법** : 위상차현미경법

## 측 정 결 과


[illegible]

※ 우천으로 인한 일부지점 비산농도 측정불가

시료채취자  
어성화



<2016.07.01>

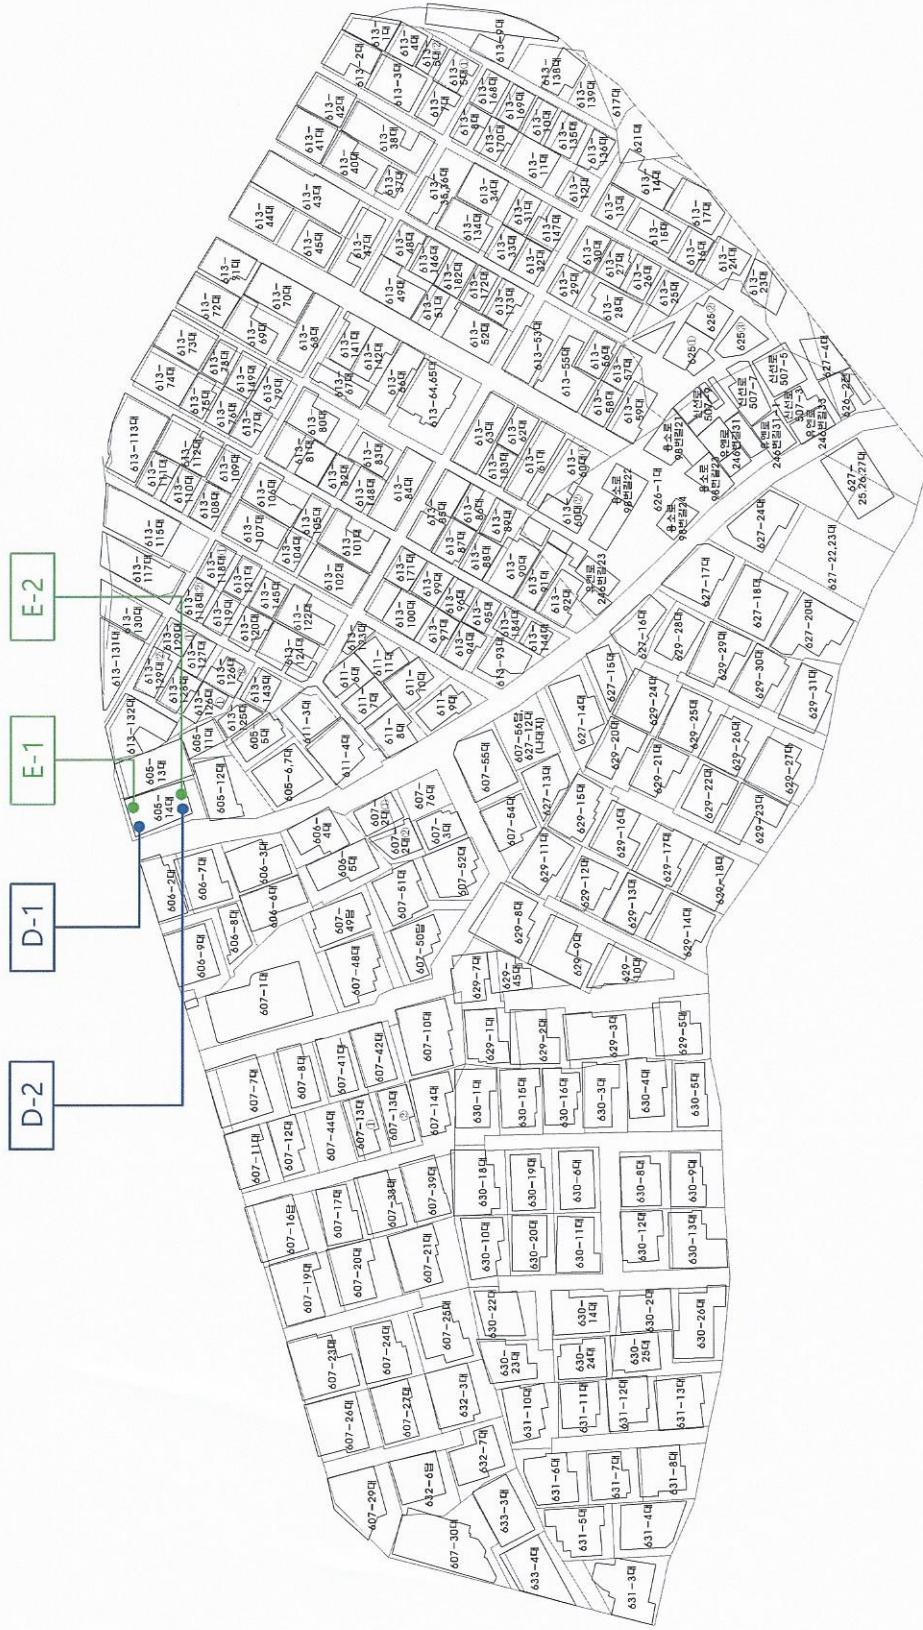

1. 읍면기 앞	D-1,2
2. 위생설비 앞	E-1,2